



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 г. Томска во исполнение распоряжения главного
(заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному
надзору № 21 от «12» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «18» мая 2021г. по «11» ч. «00» мин. «14» июня
2021г. проведена проверка государственным инспектором Советского района г. Томска по
пожарному надзору Байда Екатериной Олеговной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 г. Томска г. Томск, пер. Юрточный,

8. (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по АХЧ Кузнецовой Надеждой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отме тка (подпи сь) о выполн ении (указы вается только выполн ение)
1.	Допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	01.03.2022	
2.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдены	П. 54 ППР в РФ	01.03.2022	

	проектные решения. (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)			
3.	Пожарные извещатели смонтированы с нарушением нормативного расстояния от вентиляционных отверстий. (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 12.19 НПБ 88-2001	01.03.2022	
4.	При размещении настенных речевых оповещателей пожарных не учтено расстояние от их верхней части до потолка, фактически указанные расстояния менее 150 мм (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.03.2022	
5.	Допущена совместная прокладка соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п. 12.66 НПБ 88-2001	01.03.2022	
6.	Не все помещения (отсеки помещений) оборудованы пожарными извещателями (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	СП 5.13130.2009 п. А4 приложения А	01.03.2022	
7.	Не обеспечено автоматическое отключение системы общеобменной вентиляции при срабатывании СПС (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; п. 13.2 НПБ 88-2001; п. 7.7.4 СП 484.131150.2020; ч. 4 ст. 81 № 123-ФЗ	01.03.2022	
8.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. (согласно акта первичного осмотра систем противопожарной защиты от 14 января 2021)	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98	01.03.2022	
9.	Отсутствует (не обозначено знаками и окраской) эвакуационное освещение на	п. 37 ППР в РФ ФЗ №384-ФЗ (ч.12 ст.30) СП	01.03.2022	

	путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13130.2011	1.13130.2011(п.4.3.12), СП 52.13130.2011 (п.п.1.1-1.7)		
10.	Основные параметры и размеры клапана пожарных кранов не соответствуют показателям, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1 НПБ 154-2000 (установлены «шаровые краны»).	п. 4.2 НПБ 154-2000	01.03.2022	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Томска
по пожарному надзору Байда Е.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» 06 2021г.

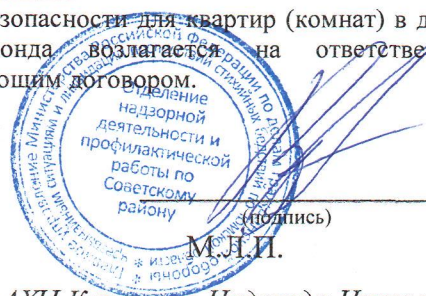

М.Л.И.

Предписание для исполнения получил: Заместитель директора по АХЧ Кузнецова Надежда Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

2021г.

(подпись)
Жуков

Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99